



УЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№532

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 12

Адрес места проведения измерений: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 12

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-

Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №532) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций к обучающимся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №532 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях **соответствуют:** СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.



УПЦ ГЭД

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№534

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 13

Адрес места проведения измерений: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 13

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-

Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №534) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №534 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях **соответствуют:** СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.



УЦ ГЭД

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№536

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неонизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г.Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 14

Адрес места проведения измерений: г.Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 14

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-

Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №536) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №536 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях **соответствуют:** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

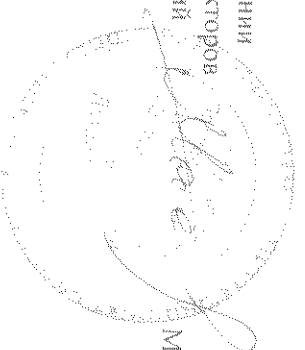

Маслухин В.Э.



УЦ ГЭД

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО09555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№538

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ
Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система венти-

ляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15

Адрес места проведения измерений: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-

Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата

производственных помещений

СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных

учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №538) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций к обучающимся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №538 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, установленном порядке, с использованием методов и методик, утвержденных в

Параметры микроклимата в обследованных помещениях **соответствуют**: СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний


Маслухин В.Э.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317
телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, Е-mail: fguzmoscao@mail.ru, <http://www.sescso.ru>

ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

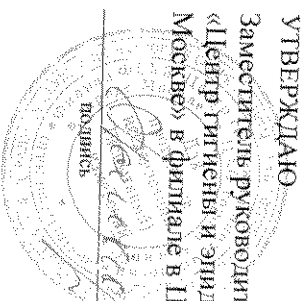УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

подпись: Астафьева С.Ф.
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58444 – 58447 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 12
5. Время и дата отбора:	08:00 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жупиков Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанции Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
	1	Бельевая чисто полотенце			
	2	чистая наволочка			
	3	чистый пододеяльник			
	4	полка №1 шкафа (для чистого белья)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог

Виталий Иванович

подпись

ФИО

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией:

Ольга Степановна

подпись

ФИО

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом):

Григорьев В.В.

подпись

ФИО

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № *58444-58447* распечатан « *28* » *XI* 20*16* г.

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, <http://www.sescao.ru>

ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖАЮ
Заместитель, руководитель ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО
Москвы
Астафьева С.Ф.
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58475 – 58478 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы
4. Место отбора:	ФТБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 13
5. Время и дата отбора:	08.25 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жуликов Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
НД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москва ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая			
		чисто полотене			
2		чистая простыня			
3		чистый пододеяльник			
4		полка №1 шкафа (для чистого белья)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией:

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом):

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58478-58478 _____ распечатан « 18 » 11 2016 г.

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317


телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, <http://www.sescao.ru>

ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

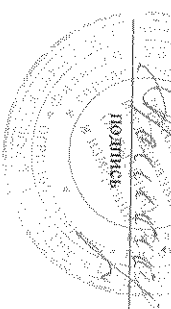
Астафьева С.Ф.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 58460 – 58463 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 14
5. Время и дата отбора:	08:40 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жупиков Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельеязв чистая простыня	☒	☒	
2		чистая наволочка	☒	☒	
3		чистый пододельник	☒	☒	
4		полка №2 шкафа (для чистого белья)	☒	☒	

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Селиванов (Иванов)

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: _____

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): _____

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58460-58465 _____

распечатан « 28 » VI 2016 г.

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Фигиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, Е-mail: fguzmoscao@mail.ru, http:www.sescao.ru


ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

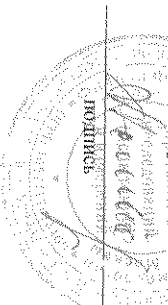
подпись Астафьева С.Ф.

ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58479 – 58482 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смыслы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15
5. Время и дата отбора:	09:10 23.11.2016 г.
6. Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жуликов Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка


№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чисто полотенце	+	+	
2		чистая наволочка	+	+	
3		чистый пододеяльник	+	+	
4		полка №2 шкафа (для чистого белья)	+	+	

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог  (Инициалы)

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией:

подпись  ФИО

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом):

подпись  ФИО

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 8879 - 58482, рассчитан « 28 » 12 2016 г.

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ. Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 532 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Проставское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.А.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№532

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г.Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 12

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Инженера Прохоровой О.А.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

(должность, Фамилия И.О.)

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1=\pm(0,05\pm0,05(V\times X))\text{ м/с}$ в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2=\pm[0,075\pm0,08(V\times X-2)]\text{ м/с}$ в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V3=\pm[0,2\pm0,08(V\times X-2)]\text{ м/с}$ в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в диапазоне от -10 до -50 $^\circ\text{C}$ $\pm 0,5^\circ\text{C}$ в диапазоне от -40 до -10 $^\circ\text{C}$ и от 50 до 85 $^\circ\text{C}$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 $\pm$ 5) $^\circ\text{C}$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

1 этаж	2 этаж
Кабинет заведующего	Комната №407
T1 ☀	T2 ☀

Результаты измерений:

Т. наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.													
№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха С°		Относительная влажность воздуха %		Скорость движения воздуха м/с		Тепловое излучение ккал/м³ч		Примечание
					Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	
1	Т1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего) уровне 1,5 м	Ia	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	15-75	0,1	0,1-0,2			
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,1-0,2			
2	Т2	Жилая комната №407 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,8	60-30	0,1	0,2-0,3			
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3			

Дополнительные сведения: **ФТБОУ ВО НИУ МГСУ** является общежитием. Здание находится в отделе стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96** «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводил


Санитарный врач

Должность

Маслухин В.Э.

Фамилия И.О.

Подпись



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 534 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата

Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФТБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№534

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г.Москва,Ярославское шоссе, дом 26, корпус 13

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Инженера Прохоровой О.А.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

(должность, фамилия И.О.)

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дд-мм-гг)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1=\pm(0,05+0,05Vx)/м/с$ в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2=\pm[0,075+0,08(Vx-2)]/м/с$ в диапазоне от 0,5 до 2м/с $V3=\pm[0,2+0,08(Vx-2)]/м/с$ в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^{\circ}C$ в диапазоне от -10 до -50 $^{\circ}C$ $\pm 0,5^{\circ}C$ в диапазоне от -40 до -10 $^{\circ}C$ и от 50 до 85 $^{\circ}C$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 $\pm$ 5) $^{\circ}C$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общих жилых для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

I этаж	
Кабинет заведующего	
T1	
2 этаж	
Комната №408	
T2	
Кухня 2 этаж	
T3	

Результаты измерений:

Т наружного воздуха -10 $^{\circ}C$, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха С°		Относительная влажность воздуха %		Скорость движения воздуха м/с		Тепловое излучение ккал/м ² ч			Примечание
					Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	T1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего) уровне 1,5 м	Ia	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	45,3	15-75	0,1	0,1-0,2				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,1-0,2				
2	T2	Жилая комната №408 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,2	20-28	45,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,2	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	T3	Кухня 2 этаж уровне 1,5 м	IIb	10-00 13-00 17-00	23,6	16-27	45,5	15-75	0,2	0,2-0,5				
		на уровне 0,1 м			23,6	16-27			0,2	0,2-0,5				

Дополнительные сведения: ФГБОУ ВО ННУ МГСУ является общежитием. Знание находится в отделе стошного здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения):

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений".

Измерения проводил:

Санитарный врач
Должность

Подпись

Маслухин В.Э. *В.Э. Маслухин*
Фамилия И.О.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 536 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводится исследование, в том числе присутствующее при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.З.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№536

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г.Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 14

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Инженера Прохоровой О.А.

(должность, Фамилия И.О.)

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1=\pm(0,05+0,05Vx)$ м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2=\pm[0,075+0,08(Vx-2)]$ м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V3=\pm[0,2+0,08(Vx-2)]$ м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ в диапазоне от -10 до -50°C $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ в диапазоне от -40 до -10°C и от 50 до 85°C Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре $(25\pm 5)^{\circ}\text{C}$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общественных зданий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система о вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

Комната №301	Комната №702	Кухня 3 этаж
		

Результаты измерений:

T наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.


№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	Примечание
					Температура воздуха С°	Относительная влажность воздуха %	Скорость движения воздуха м/с	Тепловое излучение ккал/м3ч						
1	T1	Жилая комната №301 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
2	T2	Жилая комната №702 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	T3	Кухня 2 этаж уровне 1,5 м	IIб	10-00 13-00 17-00	23,6	16-27	44,3	15-75	0,2	0,2-0,5				
		на уровне 0,1 м			23,6	16-27			0,2	0,2-0,5				

Дополнительные сведения: ФТБОУ ВО НИУ МГСУ, является общежитием. Здание находится в отдельном стоящем здании. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводил Санитарный врач Маслухин В.Э. Подпись: Должность: Фамилия И.О.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 538 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата

Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов

и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.



М.П.

«30» ноября 2016 г.

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения

ФТБОУ ВО НИУ МГСУ

г.Москва,Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Инженера Прохоровой О.А.

(должность, Фамилия И.О.)

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V_1 \pm (0,05 + 0,05 \sqrt{V})$ м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V_2 \pm [0,075 + 0,08 (\sqrt{V} - 2)]$ м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V_3 \pm [0,2 + 0,08 (\sqrt{V} - 2)]$ м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в диапазоне от -10 до -50 $^\circ\text{C}$ $\pm 0,5^\circ\text{C}$ в диапазоне от -40 до -10 $^\circ\text{C}$ и от 50 до 85 $^\circ\text{C}$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 $\pm$ 5) $^\circ\text{C}$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
влавыделение: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

Комната №310	Комната №700	Кухня 2 этаж
T1	T2	T3

Результаты измерений:

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений		Измерения		Температура воздуха С°	Относительная влажность воздуха %	Скорость движения воздуха м/с	Тепловое излучение ккал/м²ч		Примечание			
						Измерения	Допустимая по нормам		Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	Т1	Жилая комната №310 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	45	60-30	0,1	0,2-0,3						
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3						
2	Т2	Жилая комната №700 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,8	60-30	0,1	0,2-0,3						
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3						
3	Т3	Кухня 2 этаж уровне 1,5 м	IIб	10-00 13-00 17-00	23,5	16-27	45	15-75	0,2	0,2-0,5						
		на уровне 0,1 м			23,5	16-27			0,2	0,2-0,5						

Дополнительные сведения: **ФТБОУ ВО НИУ МГСУ** является общежитием. Знание находится в отдельном стоящем здании. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"**

Измерения проводили Санитарный врач Маслухин В.Э.
Подпись Должность Фамилия И.О.



ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№522

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, ул. Гольяновская, д. ом 3А, корп. I

Адрес места проведения измерений: г. Москва, ул. Гольяновская, д. ом 3А, корп. I

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №522) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №522 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами , государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний


Маслухин В.А.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

№520

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3А, корп.2

Адрес места проведения измерений: г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3А, корп.2

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №520) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №520 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами , государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях **соответствуют:** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний



Маслухин В.А.



ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№520 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводится исследование, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№520

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения ФГБОУ ВО НИУ МГСУ
ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, ул.Гольяновская, д.ом 3А, корпус 2

Измерения проводились в присутствии представителя объекта Директора студ.городка Кучиной Я.В.


Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке: _____
(Должность, Фамилия И.О.)

Наименование и тип средства измерения	Номер	Потребность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1 \pm (0,05 + 0,05 Vx)$ м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2 \pm [0,075 + 0,08 (Vx - 2)]$ м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V3 \pm [0,2 + 0,08 (Vx - 2)]$ м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в диапазоне от -10 до -50 $^\circ\text{C}$ $\pm 0,5^\circ\text{C}$ в диапазоне от -40 до -10 $^\circ\text{C}$ и от 50 до 85 $^\circ\text{C}$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 $\pm$ 5) $^\circ\text{C}$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
влагодисделение: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

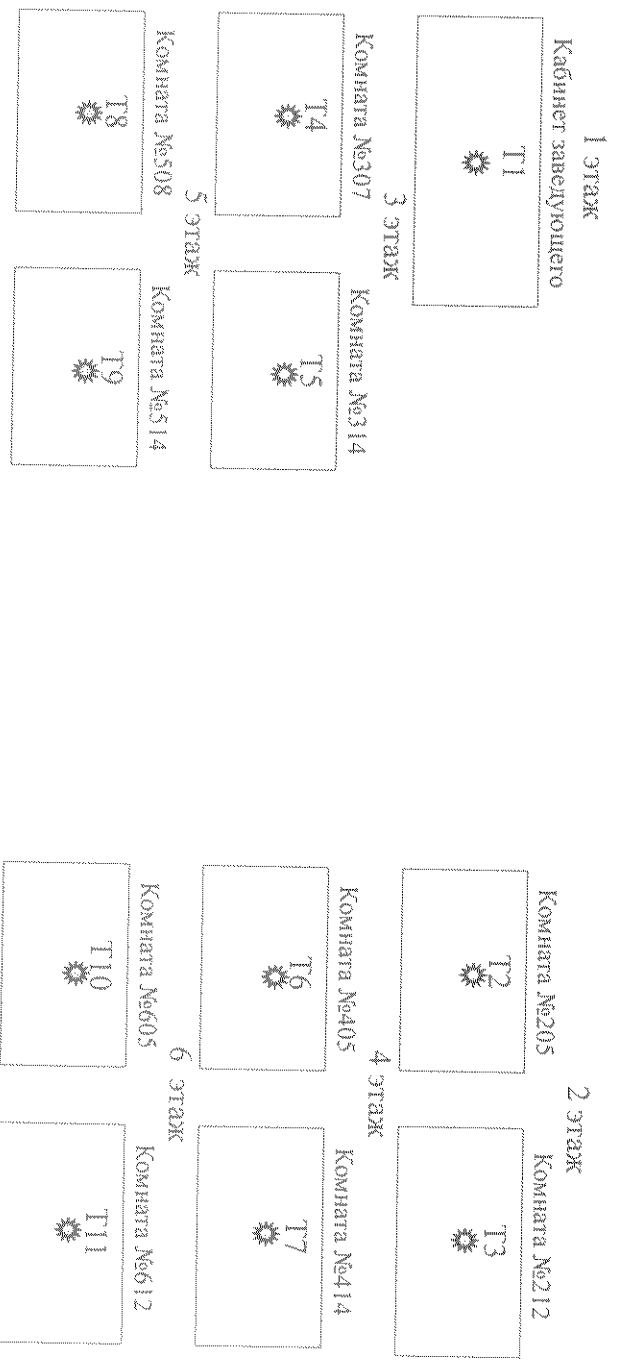

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха С°		Относительная влажность воздуха %		Скорость движения воздуха м/с		Тепловое излучение ккал/м²ч			Примечание
					Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	П1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего)	1а	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	15-75	0,1	0,1-0,2				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,1-0,2				
2	П2	Жилая комната №205	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	П3	Жилая комната №212	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,7	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
4	П4	Жилая комната №307	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м												
		на уровне 1,5 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
5	П5	Жилая комната №314	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
6	П6	Жилая комната №405	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
7	П7	Жилая комната №414	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,9	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
8	П8	Жилая комната №508	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
9	П9	Жилая комната №514	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
10	П10	Жилая комната №605	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
11	П11	Жилая комната №612	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,4	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 1,5 м												
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				

Дополнительные сведения: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Здание общежития размещено на 6-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводили


Санитарный врач

Должность

Маслухин В.Э.

Фамилия И.О.

Подпись



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
Тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№522 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводится исследование, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№522

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3А, корп.1

Измерения проводились в присутствии представителя объекта **Директора студ. городка Кучиной Я.В.**

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:


(должность, Фамилия И.О.)

Наименование и тип средства измерения	Номер	Потребность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1= \pm(0,05+0,05Vx)/m/c$ в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2= \pm[0,075+0,08(Vx-2)]/m/c$ в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V3= \pm[0,2+0,08(Vx-2)]/m/c$ в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^{\circ}C$ в диапазоне от -10 до -50 $^{\circ}C$ $\pm 0,5^{\circ}C$ в диапазоне от -40 до -10 $^{\circ}C$ и от 50 до 85 $^{\circ}C$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 $\pm$ 5) $^{\circ}C$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избыток явного тепла: отсутствует, незначительное

Эскиз помещения (территория, рабочего места) или описание расположения точек измерения

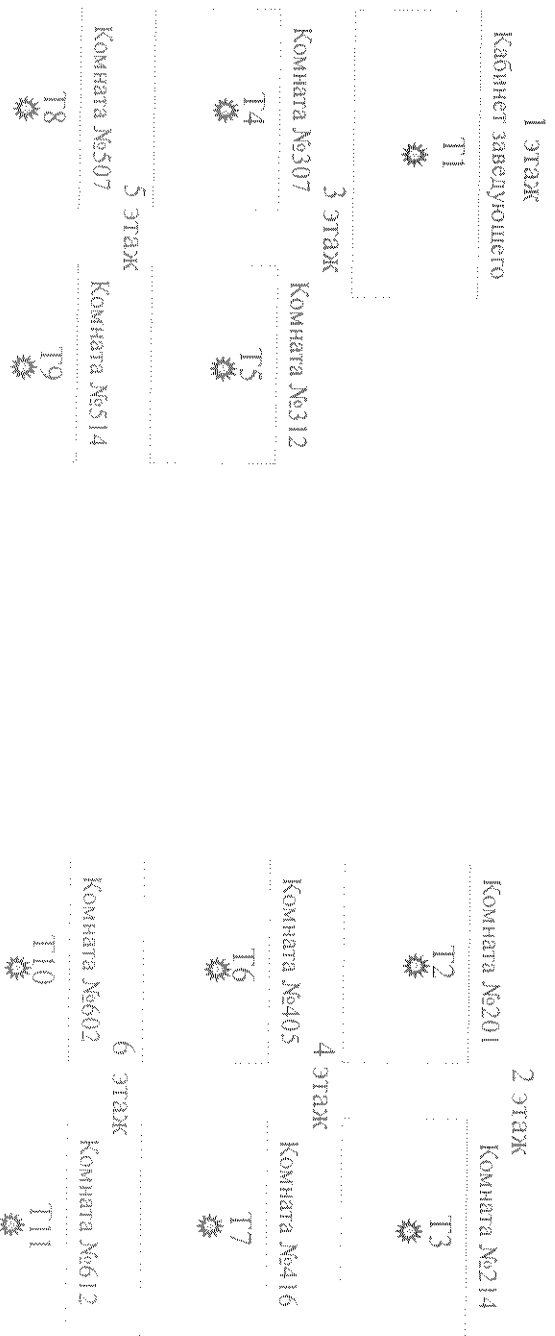

Результаты измерений:

общее количество страниц 4: страница 2

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха С°		Относительная влажность воздуха %		Скорость движения воздуха м/с		Тепловое излучение ккал/м³ч			Примечания
					Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	Т1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего) уровень 1,5 м	1а	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	15-75	0,1	0,1-0,2				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,1-0,2				
2	Т2	Жилая комната №201 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	Т3	Жилая комната №214 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
4	Т4	Жилая комната №307 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
5	Т5	Жилая комната №312 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
6	Т6	Жилая комната №405 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
7	Т7	Жилая комната №416 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,7	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
8	Т8	Жилая комната №507 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,6	20-28	45	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
9	Т9	Жилая комната №514 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
10	Т10	Жилая комната №602 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
11	Т11	Жилая комната №612 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				

Дополнительные сведения: ФТБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Знание особенностей размещено на 6-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводили

Санитарный врач

Маслухин В.Э.

Подпись



Должность

Фамилия И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscso@mail.ru, http://www.sescao.ru
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЦП ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве», в филиале в Центральном АО
Астафьева С.Ф.
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58470 – 58474 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3А, корпус 1
5. Время и дата отбора:	12:30 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жупников Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЦП:	13:30 23.11.2016 г.
НД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чисто полотенце	+	+	
2		чистая наволочка	+	+	
3		чистый пододеяльник	+	+	
4		полка №1 шкафа (для чистого белья)	+	+	
5		чистая простыня	+	+	

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Вильямс Павел

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: Ольга Стефановна

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): Павлов Д.В.

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 38440-38444 рассчитан « 18 » XI 20 18г. стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы**


Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, http: www.sescao.ru
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО



подпись _____
Александрова С.Ф.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 58464 – 58468 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смыывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, ул. Гольяновская, дом 3А, корпус 2
5. Время и дата отбора:	12:55 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жуликов Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая			
2		чистое полотенце			
3		чистая наволочка			
4		чистый пододеяльник			
5		полка №1 шкафа (для чистого белья)			
5		чистая простыня			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: _____

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): _____

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58464 - 58468 _____ рассчитан « 28 » XI 2016 г. _____

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ. Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

№530 Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Москва, Борисовский проезд, дом 19

Адрес места проведения измерений: г. Москва, Борисовский проезд, дом 19

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №530) соответствуют нормативным значениям.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы
Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317
телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, Е-mail: fguzmoscso@mail.ru, <http://www.sescao.ru>
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО
Астафьева С.Ф.
подпись
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58489 – 58492 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Подлесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смыывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, г. Москва, Борисовский проезд, дом 19
5. Время и дата отбора:	11:25 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жушков Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чисто полотенце			
2		Чистая наволочка			
3		Чистый пододеяльник			
4		Чистая простыня			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Васильева Мария

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: Ольга Александровна

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): Ольга Александровна

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 88489-88492 распечатан « 18 » XI 2016 г. стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленные образцы



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

e-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКТО99555080, ОГРН 1077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 530 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводится исследование, в том числе присутствующего при измерениях: ФТБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№530

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г. Москва, Борисовский проезд, дом 19

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Зав.корпусом Шмаковой Л.В.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

(должность, фамилия И.О.)

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1=\pm(0,05+0,05Vx)/m/c$ в диапазоне от 0,1 до 0,5m/c $V2=\pm(0,075+0,08(Vx-2))/m/c$ в диапазоне от 0,5 до 2m/c $V3=\pm(0,2+0,08(Vx-2))/m/c$ в диапазоне от 2 до 20 m/c Температура: $\pm 0,2^{\circ}C$ в диапазоне от -10 до -50°С $\pm 0,5^{\circ}C$ в диапазоне от -40 до -10 °С и от 50 до 85°С Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25±5) °С	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избыток явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения
1 этаж

Кабинет заведующего

T1

2 этаж

Комната №212

T2

Комната №205

T3

3 этаж

Комната №314

Комната №307

T4

T5

4 этаж

Комната №412

Комната №411

T6

T7

5 этаж

Комната №506

Комната №507

T8

T9

6 этаж

Комната №604

Комната №609

T10

T11

7 этаж

Комната №706

Комната №701

T12

T13

8 этаж

Комната №804

Комната №801

T14

T15

9 этаж

Комната №902	Комната №903
T16 ☼	T17 ☼
11 этаж	
Комната №1106	Комната №1105
T20 ☼	T21 ☼
13 этаж	
Комната №1304	Комната №1305
T24 ☼	T25 ☼
15 этаж	
Комната №1502	Комната №1503
T28 ☼	T29 ☼

10 этаж

Комната №1002	Комната №1003
T18 ☼	T19 ☼
12 этаж	
Комната №1202	Комната №1203
T22 ☼	T23 ☼
14 этаж	
Комната №1404	Комната №1407
T26 ☼	T27 ☼
16 этаж	
Комната №1602	Комната №1605
T30 ☼	T31 ☼

Результаты измерений:

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41%, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Измерения		Измерения		Измерения		Тепловое излучение		
					Температура воздуха С°	Допустимая по нормам	Относительная влажность воздуха %	Допустимая по нормам	Скорость движения воздуха м/с	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра
1	Т1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего) уровень 1,5 м	1а	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	43,5	15-75	0,1	0,1-0,2			
2	Т2	Жилая комната №212 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44	60-30	0,1	0,2-0,3			
3	Т3	Жилая комната №205 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	43,7	60-30	0,1	0,2-0,3			
4	Т4	Жилая комната №314 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3			
5	Т5	Жилая комната №307 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,1	60-30	0,1	0,2-0,3			
6	Т6	Жилая комната №412 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3			
7	Т7	Жилая комната №411 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28			0,1	0,2-0,3			
8	Т8	Жилая комната №506 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44	60-30	0,1	0,2-0,3			
9	Т9	Жилая комната №507 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44	60-30	0,1	0,2-0,3			
10	Т10	Жилая комната №604 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44	60-30	0,1	0,2-0,3			
11	Т11	Жилая комната №609 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	43,9	60-30	0,1	0,2-0,3			
12	Т12	Жилая комната №706 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28			0,1	0,2-0,3			
13	Т13	Жилая комната №701 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3			
14	Т14	Жилая комната №804	-	10-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3			

Дополнительные сведения: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Знание общежития размещено на 16-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся обучающихся в образовательных учреждениях"

Измерения проводил

Санитарный врач

Маслухин В.Э.



Подпись

Должность

Фамилия И.О.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ООО "Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции"

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№524

Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г.Мытищи, ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.21

Адрес места проведения измерений:г.Мытищи, ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.21

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №524) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общественных организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №524 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УСТАНОВЛЕНО:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют: СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к производственным помещениям», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Wacziarg B.Э.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№526 Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г. Мытищи, ул. Олимпийский проспект, дом 50, стр.22

Адрес места проведения измерений: г. Мытищи, ул. Олимпийский проспект, дом 50, стр.22

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в исследованных помещениях (см. протокол №526) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №526 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

№528 Дата 30.11.2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам источников неионизирующих излучений

Заявитель: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование контролируемой организации: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование исследуемых источников: общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции

Исследуемый фактор: относительная влажность, скорость движения воздуха, температура

Адрес размещения источников: г.Мытищи,ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.23

Адрес места проведения измерений: г.Мытищи, ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.23

Исследования проведены лабораторией: Испытательная лаборатория ООО «Учебно-Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции»
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Результаты исследований: параметры микроклимата в обследованных помещениях (см. протокол №528) соответствуют нормативным значениям.

Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой оценивались результаты измерений: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Протоколы измерений: протокол измерения параметров микроклимата №528 от 30.11.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Настоящее экспертное заключение выдано в целях организации производственного контроля.

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317

телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fgizmoscao@mail.ru, <http://www.sescao.ru>


ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

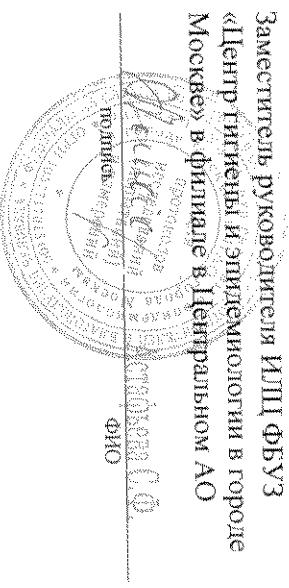

Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58454 – 58459 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанции Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смыльы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 50, стр. 21
5. Время и дата отбора:	10:00 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жутиков Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанции Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
НД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чистая простыня			
2		чистая наволочка			
3		чистый пододеяльник			
4		стелаж бельевой	Wbby Wbby		
5		полка №2 шкафа (для чистого белья)			
6		чистое полотенце			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Владимир Миселов подпись ФИО

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: Ольга Стефановна подпись ФИО

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): Григорьев В.В. подпись ФИО

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58454-58459 распечатан « 28 » XI 2016 г.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
 Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фигиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы
Красногвардейский 6-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317
телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, E-mail: fguzmoscao@mail.ru, http:www.sescso.ru
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

Астафьева С.Ф.
подпись ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58448 – 58453 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 50, стр. 22
4. Место отбора:	
5. Время и дата отбора:	10:20 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жульников Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанции Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ п/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чистая простыня			
2		Чистая наволочка			
3		Чистый пододеяльник			
4		Чистое полотенце	МБММ МБММ		
5		стелаж бельевой			
6		полка №1 шкафа (для чистого белья)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Вельмура Наталья подпись ФИО

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: Ольга Стефановна подпись ФИО
 ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): Григорьев Д.В. подпись ФИО

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58448-58453 распечатан « 28 » 11 2016 г.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
 Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы

Красногвардейский б-р, 17 стр.1, Москва, Россия, 123317
телефон: (499) 256 07 71, факс: (499) 256 07 71, Е-mail: fguzmoscao@mail.ru, http://www.sescao.ru
ОКПО 29022347, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/770302001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
системе аккредитации RA.RU.510895 от
28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в филиале в Центральном АО

Астафьева Г.Ф.
подпись ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 58483 – 58488 от «28» ноября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Дезстанция Ромашка»
2. Юридический адрес:	г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
3. Наименование образца (пробы):	смывы
4. Место отбора:	ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, общежитие, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 50, стр. 23
5. Время и дата отбора:	10:40 23.11.2016 г.
Образец (проба) доставлен (ФИО, должность):	Жутиков Н.А., санитарный врач ООО «Дезстанция Ромашка»
Время и дата доставки в ИЛЦ:	13:30 23.11.2016 г.
ИД на методику отбора:	Образцы (пробы) отобраны заявителем самостоятельно
6. Дополнительные сведения:	Образцы (пробы) доставлены заявителем самостоятельно. За отбор и соблюдение условий транспортирования образцов (проб) филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО г. Москвы ответственности не несет.
Цель исследования, основание:	договор № 10/2016 от 16.05.2016, производственный контроль
Условия транспортирования:	Изотермическая сумка

№ ш/п	№ лаб	Наименование объекта, с которого отобраны смывы	Бактерии группы кишечной палочки	Стафилококк	Патогенная флора
1	2	3	4	5	6
Бактериологическое исследование					
1		Бельевая чистая простыня			
2		чистая наволочка			
3		чистый пододеяльник			
4		чистое полотенце			
5		стелаж бельевой			
6		полка №1 шкафа (для чистого белья)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (исследований): врач бактериолог Велик (Ирина) подпись ФИО

ФИО Заведующий микробиологической лабораторией: Ольга (Ирина) подпись ФИО
 ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола (зав. отделом): Татьяна (Ирина) подпись ФИО

Метод (методика) испытаний аккредитован в соответствующей системе аккредитации

Протокол № 58483-58488 распечатан « 28 » XI 2016 г.

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
 Результаты лабораторных исследований распространяются только на представленный образец



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 524 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата

Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведения исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г.Мытищи, ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.21

Измерения проводились в присутствии представителя объекта Директора студгородка Цыганок Ю.В.

(должность,фамилия И.О.)


Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (д-та)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока V1±(0,05+0,05 Vх)/м/с в диапазоне от 0,1до 0,5м/с V2±[0,075+0,08 (Vх-2)]м/с в диапазоне от 0,5до 2м/с V3±[0,2+0,08 (Vх-2)]м/с в диапазоне от 2до 20 м/с Температура: ± 0,2°С в диапазоне от -10 до -50°С ± 0,5°С в диапазоне от -40 до -10°С и от 50 до 85°С Относительная влажность: ±3,0% при температуре (25±5) °С	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общих жилищ для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

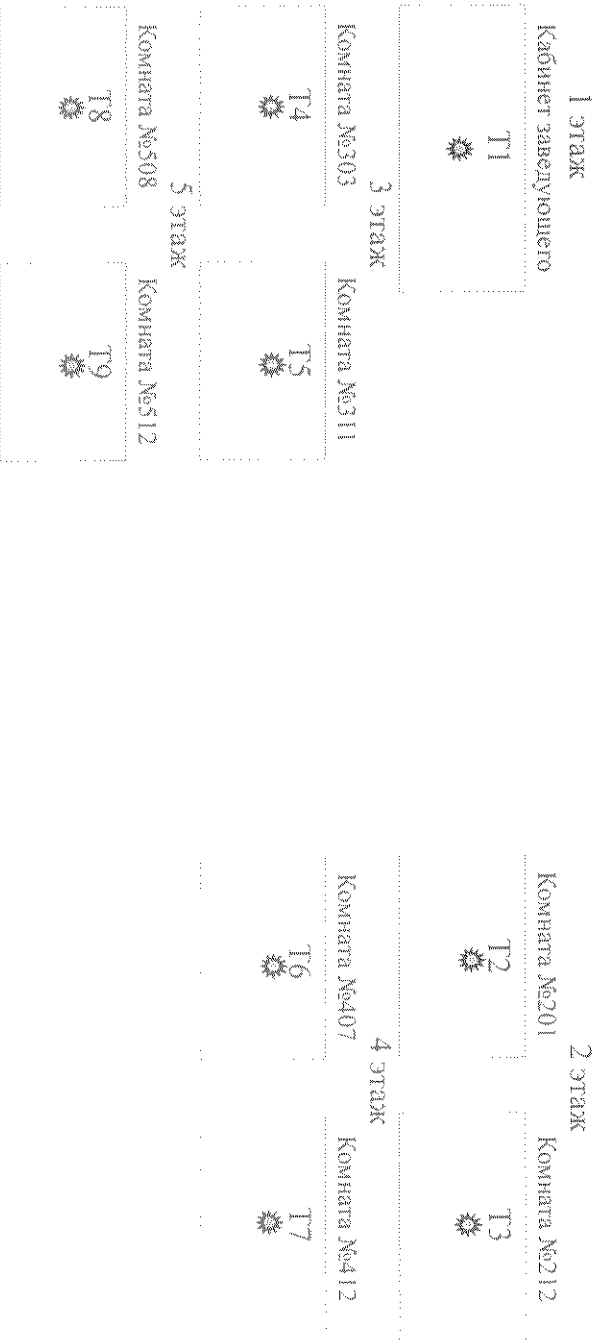

Результаты измерений:

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.


№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Измерения		Измерения		Измерения		Тепловое излучение			Примечание
					Температура воздуха С°	Допустимая по нормам	Относительная влажность воздуха %	Допустимая по нормам	Скорость движения воздуха м/с	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	T1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего)	Ia	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	15-75	0,1	0,1-0,2				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28			0,1	0,1-0,2				
		на уровне 0,1 м												
2	T2	Жилая комната №201	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м							0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	T3	Жилая комната №212	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,7	60-30	0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
4	T4	Жилая комната №303	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
5	T5	Жилая комната №311	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
6	T6	Жилая комната №407	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,4	20-28	44,9	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
7	T7	Жилая комната №412	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
8	T8	Жилая комната №508	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
9	T9	Жилая комната №512	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		уровне 1,5 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				

Дополнительные сведения: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Здание общежития размещено на 5-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводили Санитарный врач
Должность

Маслухин В.Э. 
Фамилия И.О.

Подпись



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@tomashki.ru
www.tomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33
Телефон, факс: 8-(495) 777-75-25
ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007
ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 526 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата
Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

МП

«30» ноября 2016 г.

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

г.Мытищи, ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.22

Измерения проводились в присутствии представителя объекта

Директора студ.горолка Цыганок Ю.В.

(должность, Фамилия И.О.)


Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (д-та)
Метеомерт МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: V1=±(0,05+0,05Vx)/м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5м/с	АА 2271995	30.06.2017 г.
		V2=±[0,075+0,08 (Vx-2)]м/с в диапазоне от 0,5 до 2м/с V3=±[0,2+0,08(Vx-2)]м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: ± 0,2°С в диапазоне от -10 до -50°С ± 0,5°С в диапазоне от -40 до -10 °С и от 50 до 85°С Относительная влажность: ±3,0% при температуре (25±5) °С		

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"
Источники физических факторов и их характеристики и особенности:
исследуемый источник — система вентилирования общежития
выявленное: значительное, незначительное
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительное, значительное

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

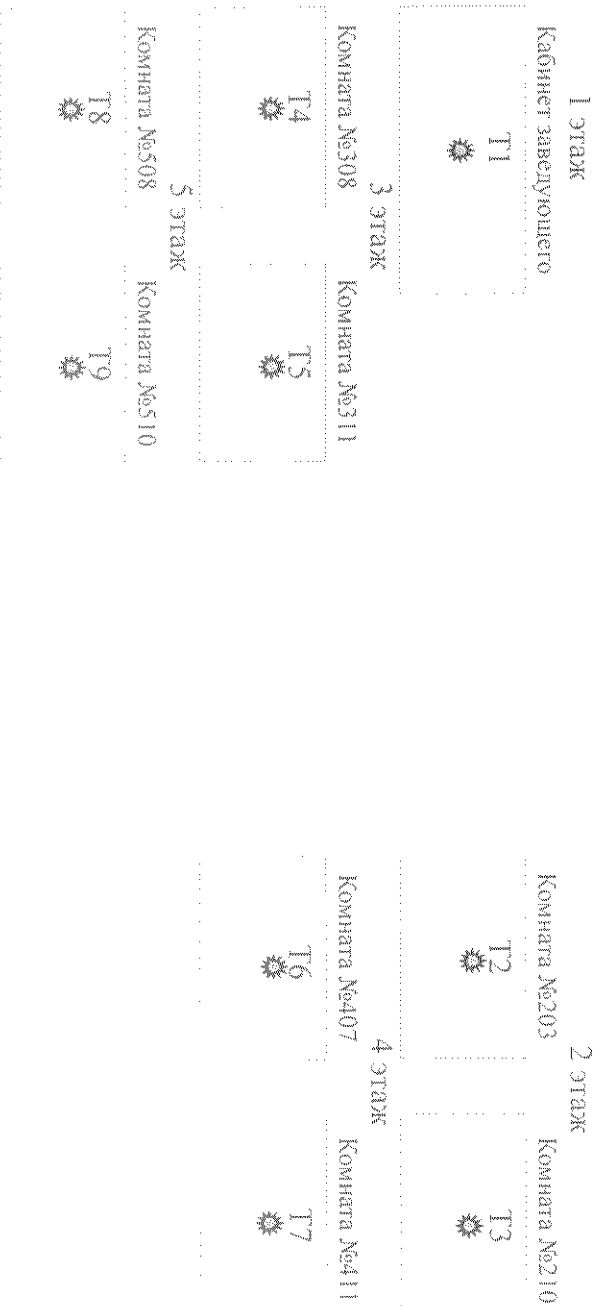

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Измерения		Измерения		Измерения		Тепловое излучение			Примечание
					Температура воздуха С°	Допустимая по нормам	Относительная влажность воздуха %	Допустимая по нормам	Скорость движения воздуха м/с	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра	
1	Т1	Кабинет завелюющего (рабочее место завелюющего) уровне 1,5 м	1а	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	45	15-75	0,1	0,1-0,2				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,1-0,2				
2	Т2	Жилая комната №203 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
3	Т3	Жилая комната №210 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
4	Т4	Жилая комната №308 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,7	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
5	Т5	Жилая комната №311 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,6	20-28	45	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
6	Т6	Жилая комната №407 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
7	Т7	Жилая комната №411 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
8	Т8	Жилая комната №508 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
9	Т9	Жилая комната №510 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	22,8	20-28	36,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			22,8	20-28			0,1	0,2-0,3				

Дополнительные сведения: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Здание общежития размещено на 5-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводил Санитарный врач

Маслухин В.Э.

Должность

Фамилия И.О.

Подпись



УПЦ ГЭД

127018 Москва,
ул. Складочная д.1 стр. 33
тел.: 8(495) 7777-526

е-mail:
info@gomashki.ru
www.gomashki.ru

ИНН 7701705883 КПП 770101001 ОГРН 1077746359448

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.33

Телефон, факс: 8-(495) 777-75-26

ОКПО99555080, ОГРН 077746359448 от 16.02.2007

ИНН/КПП 7701705883/771501001

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ

№ 528 от «30» ноября 2016 г.

Наименование вида исследований: Измерение параметров микроклимата

Цель исследований: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе присутствующего при измерениях: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26

(наименование и юридический адрес)

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Эксперт в области организации и проведении исследований, испытаний физических факторов и контроля качества проведения испытаний

Маслухин В.Э.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Усанкин А.А.

М.П.

«30» ноября 2016 г.

№528

Дата измерений 30 ноября 2016 г.

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения
г.Мытищи,ул.Олимпийский проспект, дом 50, стр.23

Измерения проводились в присутствии представителя объекта Директора студгородка Пыганок Ю.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Номер	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
			номер	Поверен до (дата)
Метеометр МСП-Метео	№0027	Скорость воздушного потока: $V1=4(0.05\pm0.05Vx)/м/с$ в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с $V2=4[0.075+0.08(Vx-2)]м/с$ в диапазоне от 0,5 до 2 м/с $V3=4[0.2+0.08(Vx-2)]м/с$ в диапазоне от 2 до 20 м/с Температура: $\pm 0,2^{\circ}C$ в диапазоне от -10 до -50 $^{\circ}C$ $\pm 0,5^{\circ}C$ в диапазоне от -40 до -10 $^{\circ}C$ и от 50 до 85 $^{\circ}C$ Относительная влажность: $\pm 3,0\%$ при температуре (25 ± 5) $^{\circ}C$	АА 2271995	30.06.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Источники физических факторов и их характеристики и особенности:

исследуемый источник — система вентилирования общежития

влаговыведение: значительное, незначительное

избыток явного тепла: отсутствующий, незначительное, значительное


Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

1 этаж


Кабинет заведующего




3 этаж

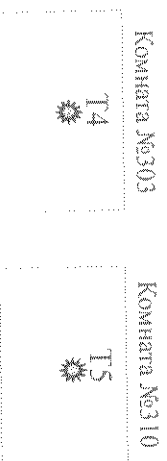

5 этаж

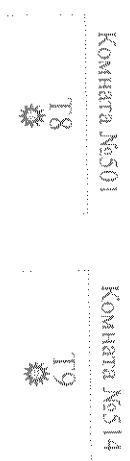


7 этаж

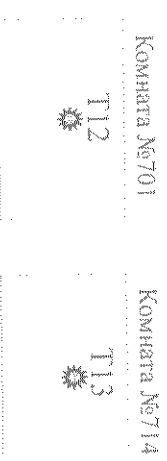


9 этаж




2 этаж

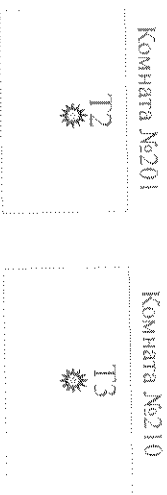

4 этаж

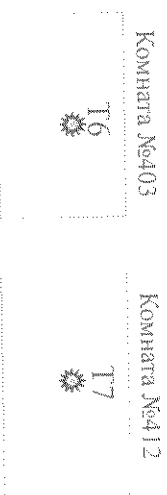

6 этаж

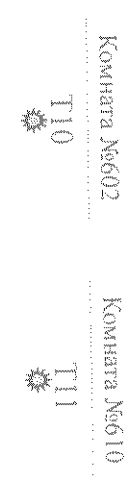

8 этаж



Результаты измерений:

Т наружного воздуха -10 С°, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Измерения		Измерения		Измерения		Тепловое излучение		
					Температура воздуха С°	Допустимая по нормам	Относительная влажность воздуха %	Допустимая по нормам	Скорость движения воздуха м/с	Допустимая по нормам	Наименование источника теплоизлучения	Расстояние от источника в	Показания актинометра
1	Т1	Кабинет заведующего (рабочее место заведующего) уровень 1,5 м	1а	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	45	15-75	0,1	0,1-0,2			
2	Т2	Жилая комната №201 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3			
3	Т3	Жилая комната №210 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3			
4	Т4	Жилая комната №303 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,7	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3			
5	Т5	Жилая комната №310 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,6	20-28	45	60-30	0,1	0,2-0,3			
6	Т6	Жилая комната №403 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3			
7	Т7	Жилая комната №412 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,6	60-30	0,1	0,2-0,3			
8	Т8	Жилая комната №501 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3			
9	Т9	Жилая комната №514 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,7	60-30	0,1	0,2-0,3			
10	Т10	Жилая комната №602 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3			
11	Т11	Жилая комната №610 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,7	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3			
12	Т12	Жилая комната №701 уровень 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,6	20-28	44,8	60-30	0,1	0,2-0,3			
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3			

13	Т13	Жилая комната №714 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,4	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,4	20-28			0,1	0,2-0,3				
14	Т14	Жилая комната №802 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,3	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				
15	Т15	Жилая комната №812 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,7	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
16	Т16	Жилая комната №903 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,6	20-28	44,5	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,6	20-28			0,1	0,2-0,3				
17	Т17	Жилая комната №910 уровне 1,5 м	-	10-00 13-00 17-00	23,5	20-28	44,2	60-30	0,1	0,2-0,3				
		на уровне 0,1 м			23,5	20-28			0,1	0,2-0,3				

Дополнительные сведения: ФТБОУ ВО НИУ МГСУ является общежитием. Здание общежития размещено на 5-и этажах отдельно стоящего здания. Измерения показателей микроклимата проводились 3-хкратно в каждой точке с динамикой во времени в течение рабочей смены.

Вывод (не заменяет экспертного заключения) :

Измеренные параметры метеорологических факторов на постоянных рабочих местах по показателям температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока **соответствуют** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Измерения проводил

Санитарный врач
Должность

Подпись

Маслухин В.Э.
Фамилия И.О.

